
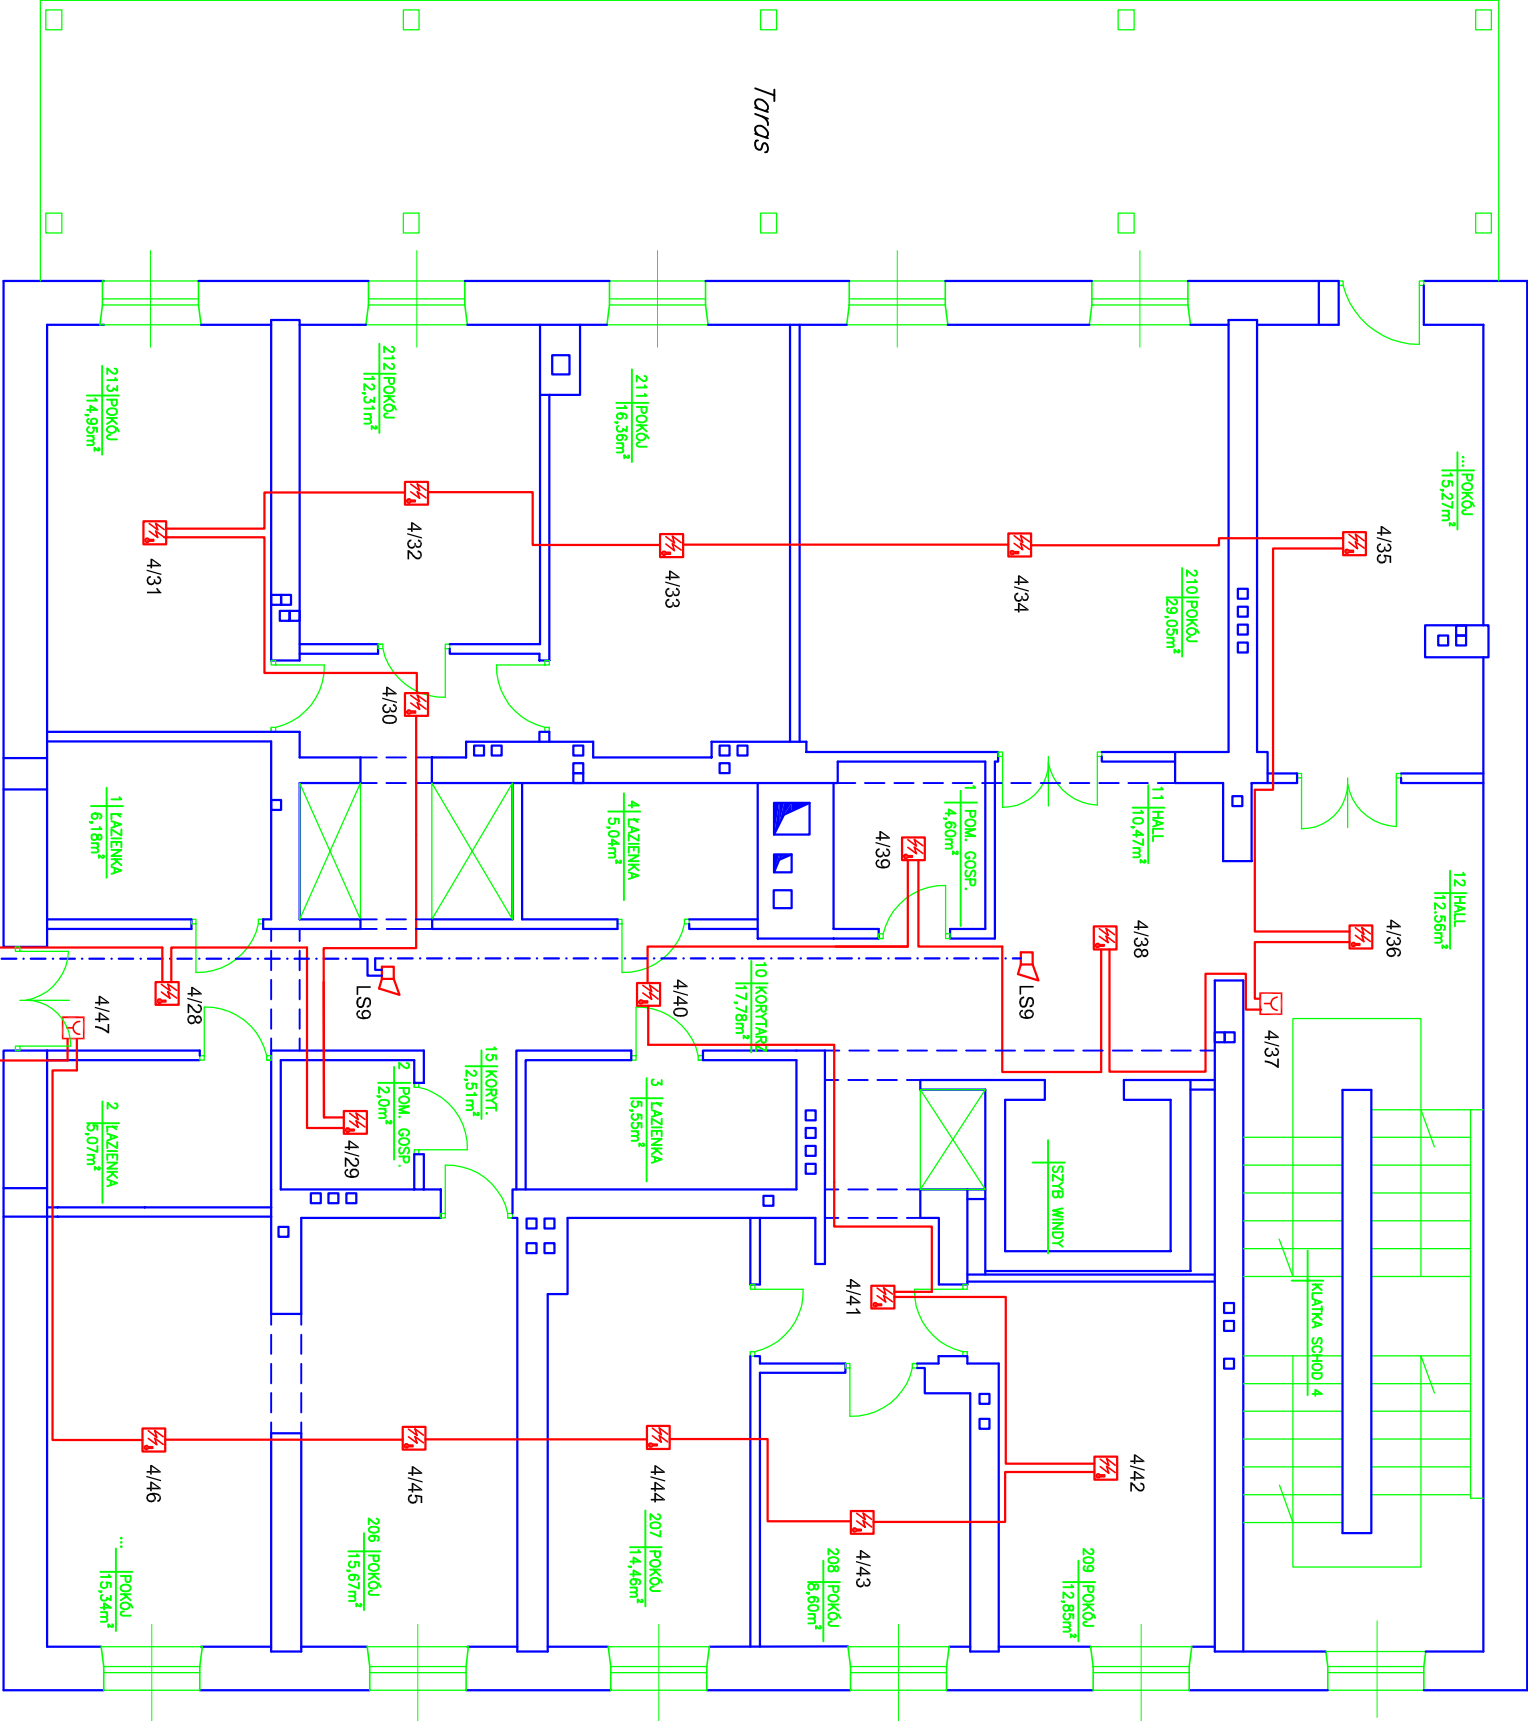


II PIĘTRO

Budynek 4



- czujka Cubus MTD 533X
- czujka Cubus MTD 533X n/suf. podw. ze wskaźnikiem zadziałania BX-UP1
- ręczny ostrzegacz MCP-545X
- moduł kontr.-ster. BX-OI3
- sygnalizator akust.-opt SA-K7

- kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 mm
- kabel HTKSH 1x2x1,4 mm
- przewód YDY 3x1,5mm2

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I SŁUŻBY ZDROWIA W KIELCACH				
Investor :	Dom Pomocy Społecznej im. Sw. Brata Alberta			
Adres :	Kielce, ul. Żeromskiego 4/6			
Opracowanie:	System sygnalizacji pożaru			
Branża :	Instalacje teletechniczne			
Obiekt :	Budynki Domu Pomocy Społecznej im. Sw. Brata Alberta			
Treść :	Plan instalacji SSP na II piętrze budynku 4			
(stadium) :	Projekt budowlano – wykonawczy			
Data :	VII–2012	Nr zlecenia:		Nr uprawnień:
Projektował :	Inż. Krzysztof Kostka		KL/92/91	Podpis
Opracował :				
Sprawdził :	Inż. Józef Konieczny		339/KL/74	Nr rys. 8