
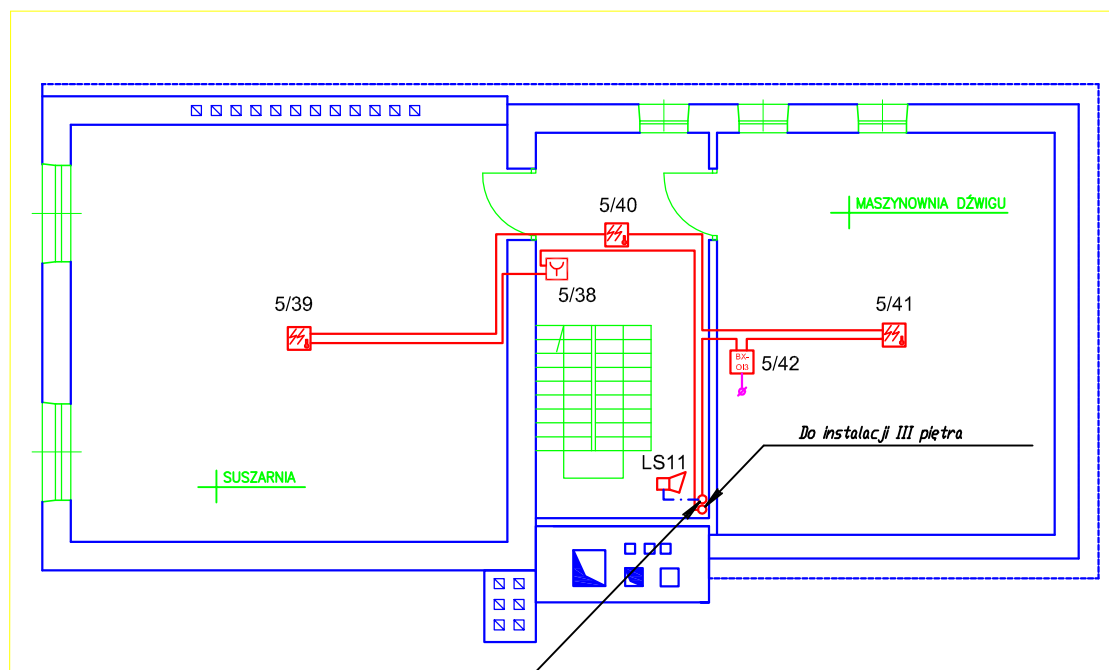


SUSZARNIA

Budynek 4



Do instalacji III piętra
Do linii sygnalizatorów III piętra

- czujka Cubus MTD 533X
- czujka Cubus MTD 533X n/suf. podw. ze wskaźnikiem zadziałania BX-UI
- ręczny ostrzegacz MCP-545X
- moduł kontr.-ster. BX-OI3
- sygnalizator akust.-opt SA-K7

- kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 mm
- kabel HTKSH 1x2x1,4 mm
- przewód YDY 3x1,5mm2

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I SŁUŻBY ZDROWIA w KIELCACH					
Inwestor :	Dom Pomocy Społecznej im. Sw. Brata Alberta				
Adres :	Kielce, ul. Żeromskiego 4/6				
Opracowanie:	System sygnalizacji pożaru				
Branża :	Instalacje teletechniczne				
Obiekt :	Budynki Domu Pomocy Społecznej im. Sw. Brata Alberta				
Treść :	Plan instalacji SSP na poz. suszarni budynku 4				
(stadium) :	Projekt budowlano – wykonawczy				
Data :	VII–2012	Nr zlecenia:		Nr uprawnień:	Podpis
Projektował :	inż. Krzysztof Kostka			KL/92/91	Skala
Opracował :					1 : 100
Sprawdził :	inż. Tadeusz Konieczny			339/KL/74	Nr rys.
					11